

# 送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY 遠藤

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		電熱送風機		形式 TYPE	PU-400	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.
(吐出)口径 OUTLET				101 mm		OUTPUT	ブロー	0.21 kW	RATING S1	
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.			ヒータ	9.0 kW		
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)				
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	-		min <sup>-1</sup>		
60 Hz	MAX. 0.64 kPa	MAX. 9 m <sup>3</sup> /min		200 V	28 A	3460		min <sup>-1</sup>		

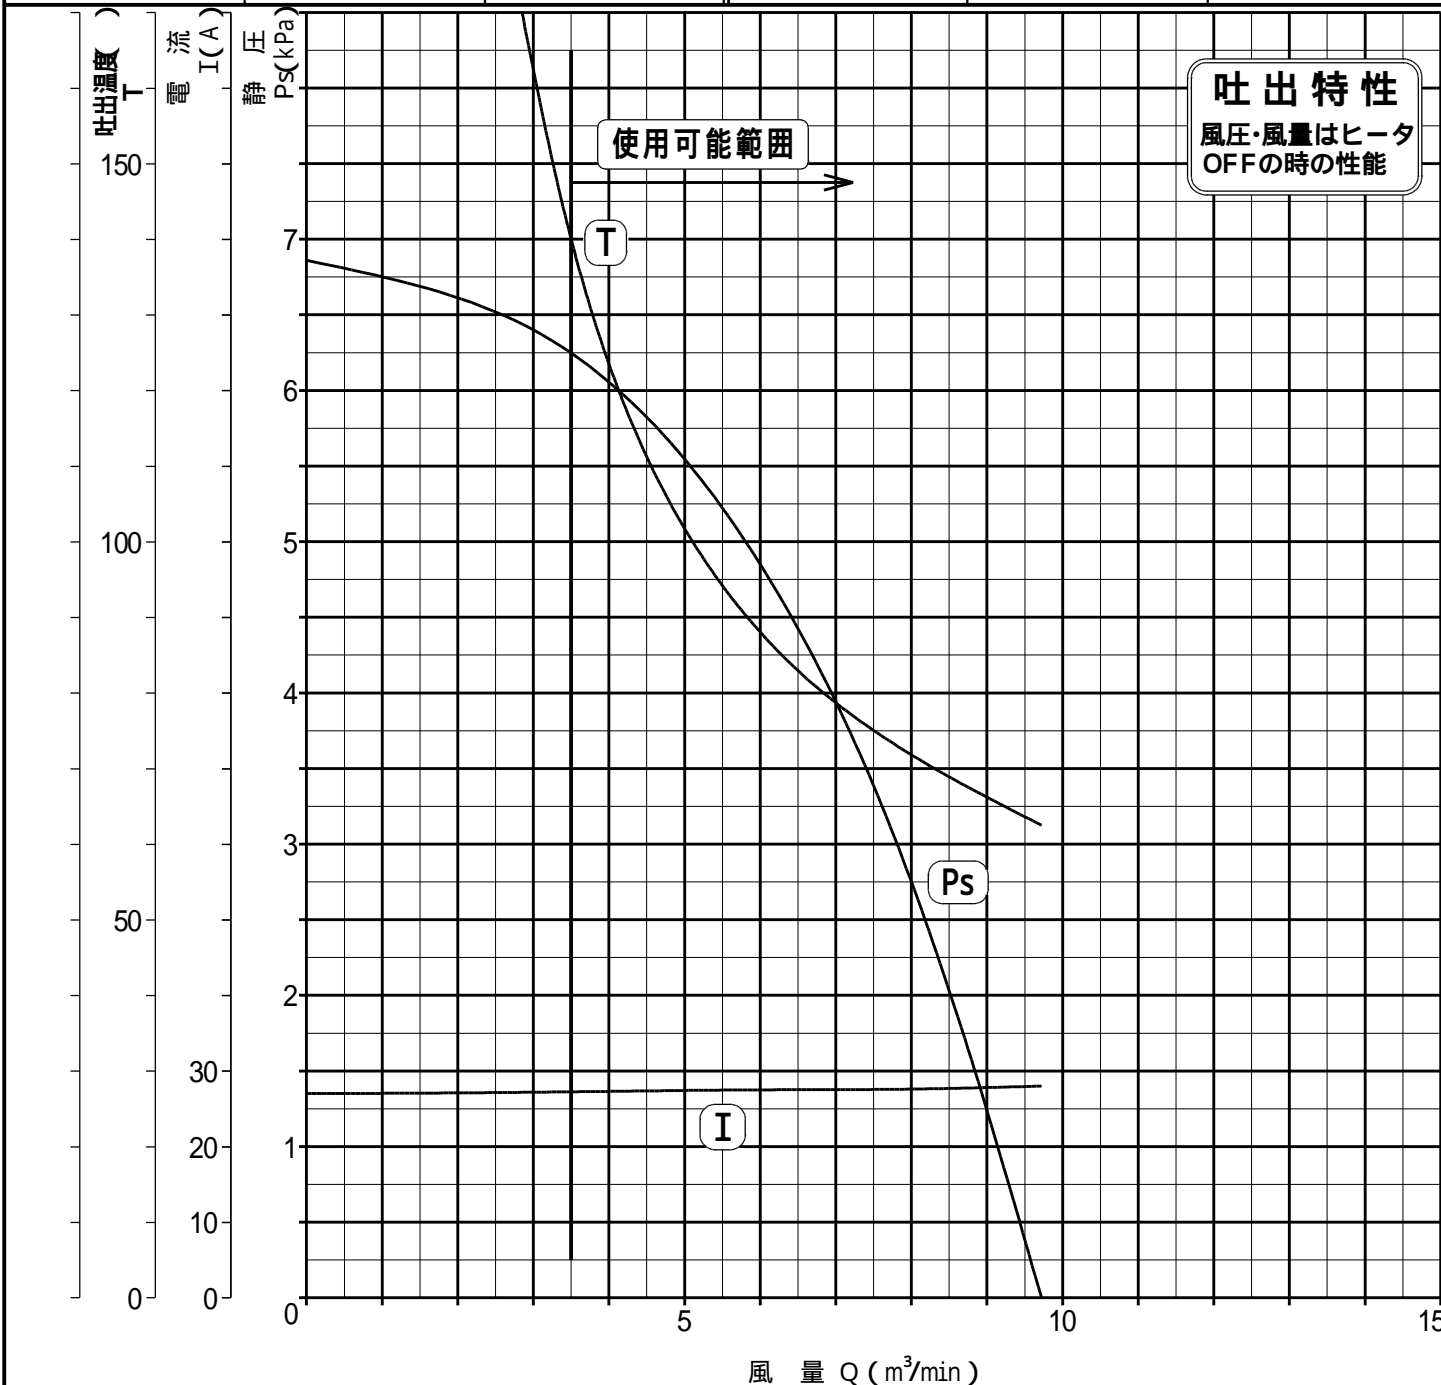

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

OUTLET MEASURED	OUT 絞り THROTTLE	ピトー管測定 PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS T: ブロー吸込温度が 20 の時のヒータ吐出温度		図番: PU406K2711



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.